

CORVAC 5

CHILLER VE SU SOĞUTMA KULELERİ
İÇİN PASLANMA VE KİREÇ ÖNLEYİCİ



CORVAC 5 Chiller ve su soğutma kulelerinde , plastik kalıplama sistemleri, ısıtma işlemi soğutma suları gibi dolanım sisteminde pas ve kireç tabakası oluşumunu önler maksimum soğutmayı sağlayarak verimliliği artırır, tıkanmaları önler ve bakım masraflarını en az düzeye indirir.

CORVAC 5 insan sağlığına ve çevreye zararlı maddeler içermez, doğa tarafından parçalanabilir maddelerden üretilmiştir .

CORVAC 5 soğutma sularına %5 oranında katılarak maksimum korumayı sağlar.

CORVAC 5

**CHILLER VE SU SOĞUTMA KULELERİ
İÇİN PASLANMA VE KİREÇ ÖNLEYİCİ**

KOROZYON YAPICILIK TESTİ.

STANDARD TEST METHOD :ASTM D 4627-12

TEST: %5 CORVAC 5 içeren şebeke suyu


ÖRNEK SAYISI: 2

DENEY SÜRESİ: 1128 Saat.

SONUÇ: Pas izi sıfır.



ÖRNEK 1

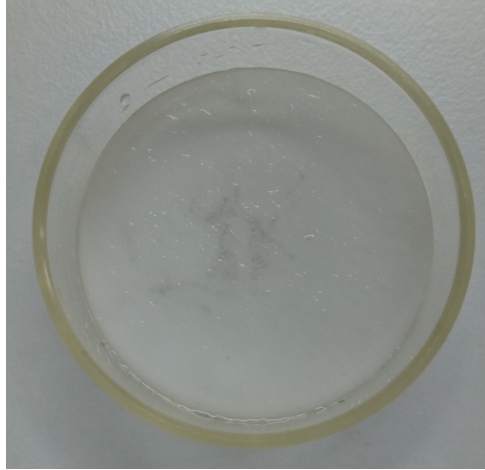

ÖRNEK 2



ÖRNEK 1



ÖRNEK 2

CORVAC 5

**CHILLER VE SU SOĞUTMA KULELERİ
İÇİN PASLANMA VE KİREÇ ÖNLEYİCİ**


KİREÇ ÖNLEYİCİ TESTİ

ŞEBEKE SUYUN DA CORVAC 5 MİKTARI: %5

KİREÇ MİKTARI: 100ml.suda 100 mg. Kireç

DENEY SÜRESİ: 48 Saat.


SONUÇ: Corvac 5 ile yapılan çalışmada
kireç yapışması yok

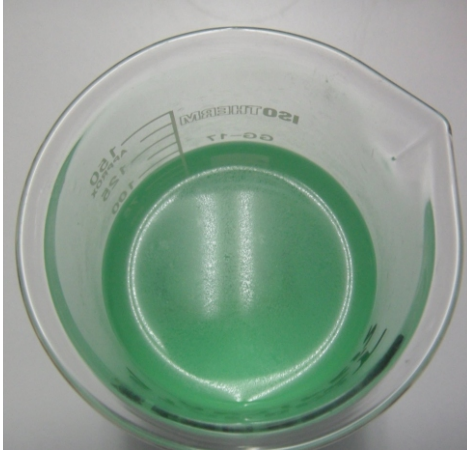

Kireç katkılı şebeke suyu



Corvac 5 ve kireç Katkılı şebeke suyu

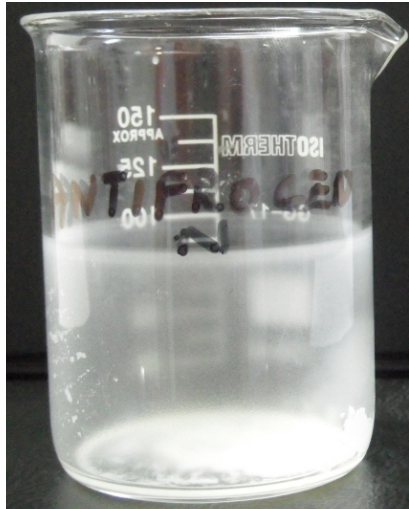

Kireç katkılı şebeke suyu
48 saat sonra yapışan kireç



Corvac 5 +Kireç katkılı şebeke suyu
48 saat sonra yapışan kireç